


Storingscode 1120/1140/1220/1240



In dit toestel kunt u via menu 8.1.1 service activeren (om alle menu's te zien)

In menu 9.5 tot 9.8 treft u de alarmlog

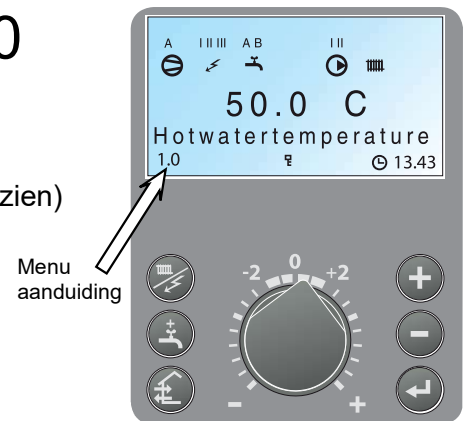

Alarm

Mogelijke oorzaak:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | HP alarm/ Hoge druk alarm | Mogelijk te laag debiet aan afgiftezijde, controleer waterdruk en vuilfilter. Controleer of de circulatiepomp afgifte draait. |
| 2 | LP alarm/ Lage druk alarm | Mogelijk te laag debiet aan bronzijde, controleer waterdruk en vuilfilter. Controleer of de bronpomp draait. |
| 3 | MS alarm/ Motor storing | Het thermisch pakket / motorbeveiligingsschakelaar is aangesproken. Controleer de spanning (V) en meet tijdens bedrijf, (boilerbedrijf met hoge aanvoertemperatuur) met een Ampèretang de stroom (A), check of deze voldoet aan de gegevens uit de installatiehandleiding. |
| 4 | High Hotgas /
Hoge heetgas temperatuur | Controleer de heetgassensor en temperatuur tijdens bedrijf |
| 5 | Incorrect phase sequence /
Onjuiste fasevolgorde | Controleer de spanning (9.2.20) |
| 6 | TB/ Thermische beveiliging | Maximaal thermostaat van het element is aangesproken - Ontgrendel deze. |
| 7 | Low KB/ Lage bron uit
temperatuur | Controleer sensor en temperatuur |
| 8 | Ext KB/ Extern bron alarm | controleer de extern aangesloten flowswitch van de bron |

Controleer sensor en/of temperatuur:

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 9 | High VBF1 | Hoge aanvoer-temperatuur systeem 1 |
| 10 | Sensor fault VBF2 | Sensor fout aanvoer-temperatuur systeem 1 |
| 11 | Sensor fault VBF1 | Sensor fout aanvoer-temperatuur systeem 2 |
| 12 | Sensor fault VVM VVG | Sensor fout boiler |
| 13 | High VVM VVG | Hoge temperatuur boiler |
| 14 | High VBR1 | Hoge retour-temperatuur systeem 1 |
| 15 | Sensor fault PNN | Sensor fout externe olie ketel |
| 16 | Sensor fault KBut | Sensor fout bron uit |
| 17 | Sensor fault HG | Sensor fout heet gas |
| 18 | Sensor fault VBR2 | Sensor fout retour-temperatuur systeem 2 |
| 19 | Sensor fault UG | Sensor fout buiten-temperatuur |
| 20 | Sensor fault VBR1 | Sensor fout retour-temperatuur systeem 1 |
| 21 | Sensor fault KF | Sensor fout condensor uit temperatuur |
| 22 | High KF | Hoge condensor uit temperatuur |
| 23 | High Hotgas | Hoge heetgas temperatuur |
| 24 | Sensor fault Pool | Sensor fout zwembad |