

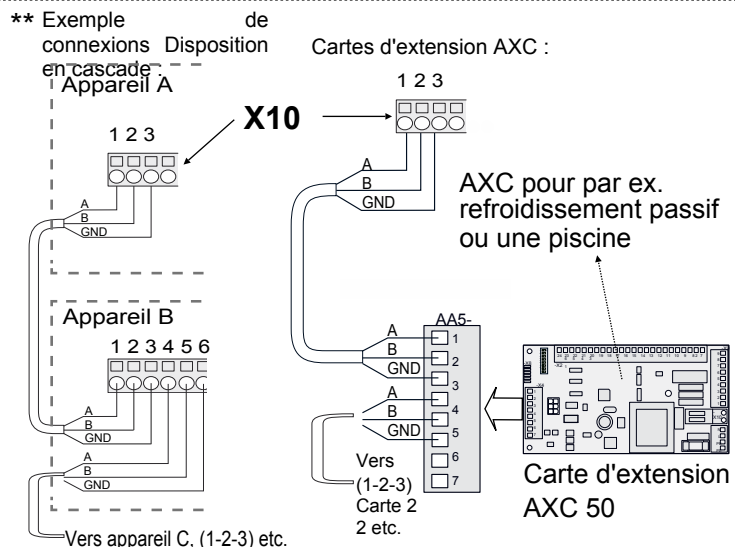


Alimentation N-PE-L1-L2-L3

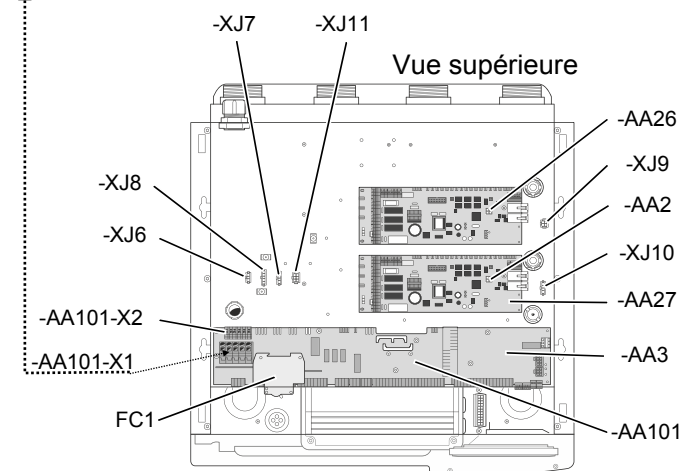

***** Sur X10 bornes 7 à 10, possibilité d'une unité d'ambiance/commande RMU40 ou une carte MODBUS 40 pour application modbus GBS.**

- 7 = 12 V
- 8 = A
- 9 = B
- 10 = GND



Exemple commande désinfection

Alimentation propre

